



170021020465



(2017)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201906617

委托单位 瑞高精密五金科技（惠州）有限公司

产品名称 防火铰链（合页）

检验类别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心

地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号

电 话：022-58387888

传 真：022-58387878

邮政编码：300382

电子邮件：cncf@tqri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components

Address: No.2 Fuxing Road, Jinlar Highway, Xiqing
District, Tianjin, China

Telephone: 022-58387888

Fax: 022-58387878

Post Code: 300382

E-mail: cncf@tqri.com.cn

检验报告

No. Gn201906617


共 5 页 第 1 页

产品名称	防火铰链（合页）	型号规格	BK10143
委托单位	瑞高精密五金科技（惠州）有限公司	生产单位	瑞高精密五金科技（惠州）有限公司
送检单位	瑞高精密五金科技（惠州）有限公司	样品编号	201906617
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	6个	到样日期	2019-08-19
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2019-09-07 至 2019-09-12	检验地点	质检中心
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于1.50h（以下空白）  签发日期：2019年9月16日		
备注	本栏空白		

批准：



审核：



编制：



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201906617

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火铰链（合页）应无明显变形，无窜火现象；防火铰链（合页）应能保证防火门门扇与铰链（合页）安装处无位移，并处于良好关闭状态。 附录 B.1.1（B.2.1）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形、无窜火现象，能保证防火门门扇与合页安装处无位移，并处于良好关闭状态。	耐火时间大于 1.50h	
		本页以下空白			

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

照片页


No. Gn201906617

共 5 页 第 3 页



201906017

防火铰链

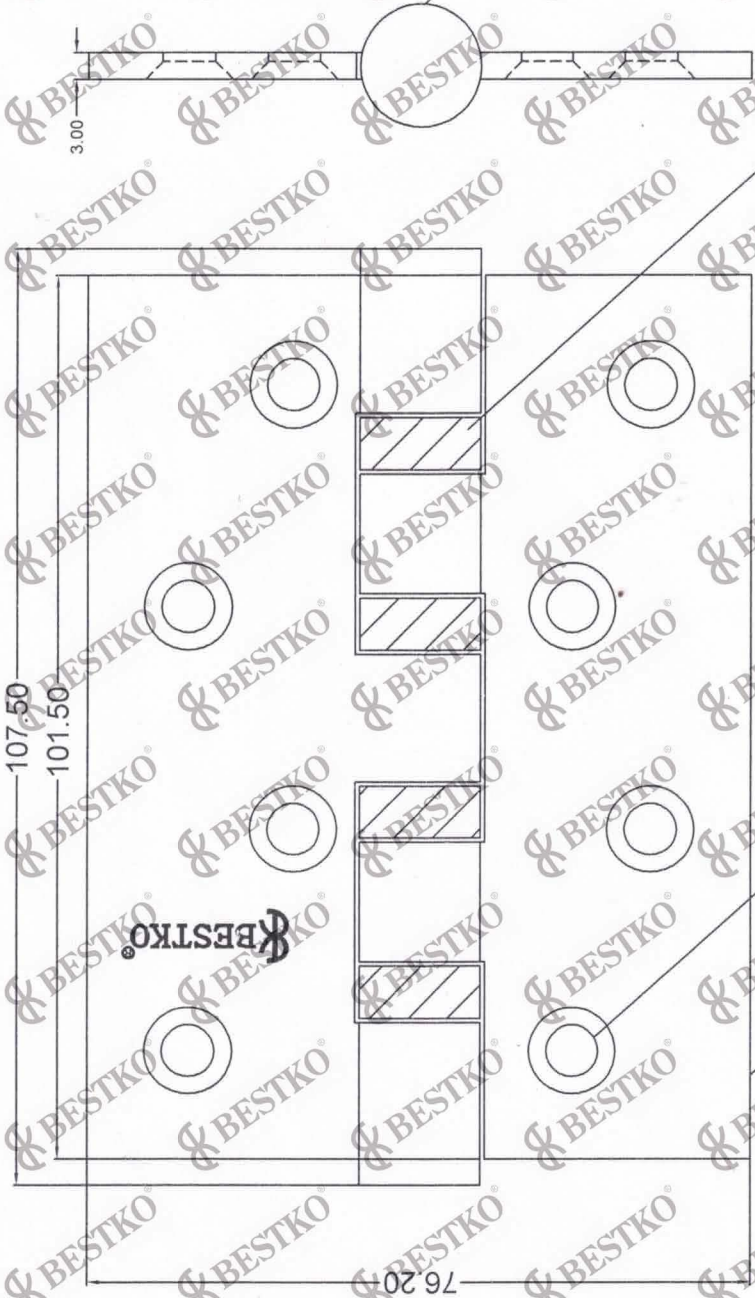

4	BK10143-4	端头	2	不锈钢	瑞高精密五金科技(惠州)有限公司自制
3	BK10143-3	轴承	4	黄铜(镀镍)	瑞高精密五金科技(惠州)有限公司自制
2	BK10143-2	螺丝孔	8	不锈钢	瑞高精密五金科技(惠州)有限公司自制
1	BK10143-1	页扇	2	不锈钢材料	瑞高精密五金科技(惠州)有限公司自制
序号	图号	名称	数量	材料	供应商
批准		产品名称		防火铰链	
审核		型号规格		BK10143	
设计					

防火铰链 BK10143

瑞高精密五金科技(惠州)有限公司

检验报告

No. Gn201906617

共 5 页 第 5 页

样品图片：



本栏以下空白