



2014000465Z



(2014)国认监认字(062)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201707650

送 检 单 位 瑞高精密五金制品（惠州）有限公司

产 品 名 称 防火插销

检 验 类 别 型式检验（耐火性能）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检验报告

共 5 页 第 1 页

No. Gn201707650

产品名称	防火插销	型号规格	BK30126
委托单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司	生产单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司
送检单位	瑞高精密五金制品（惠州）有限公司	样品编号	201707650
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	4只	到样日期	2017-06-30
检验类别	型式检验（耐火性能）	样品等级	空白
检验日期	2017-06-30 至 2017-09-05	检验地点	质检中心
检验依据	GB12955-2008		
检验项目	耐火性能		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》检验，耐火时间大于1.50h。（以下空白）  签发日期：2017年 6 月 30 日		
备注	本栏空白		

批准:

[Signature]

审核:

[Signature]

编制:

[Signature]


国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检验结果汇总

No. Gn201707650

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	耐火试验过程中防火插销应无明显变形和熔融现象，无窜火现象；防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移，并处于良好关闭状态。（附录 D）	耐火试验进行 90min，试验过程中，样品无明显变形和熔融现象，插销处无窜火现象，能保证防火门门扇与插销安装处无位移，并处于关闭状态。	耐火时间大于 1.50h	
		本页以下空白			



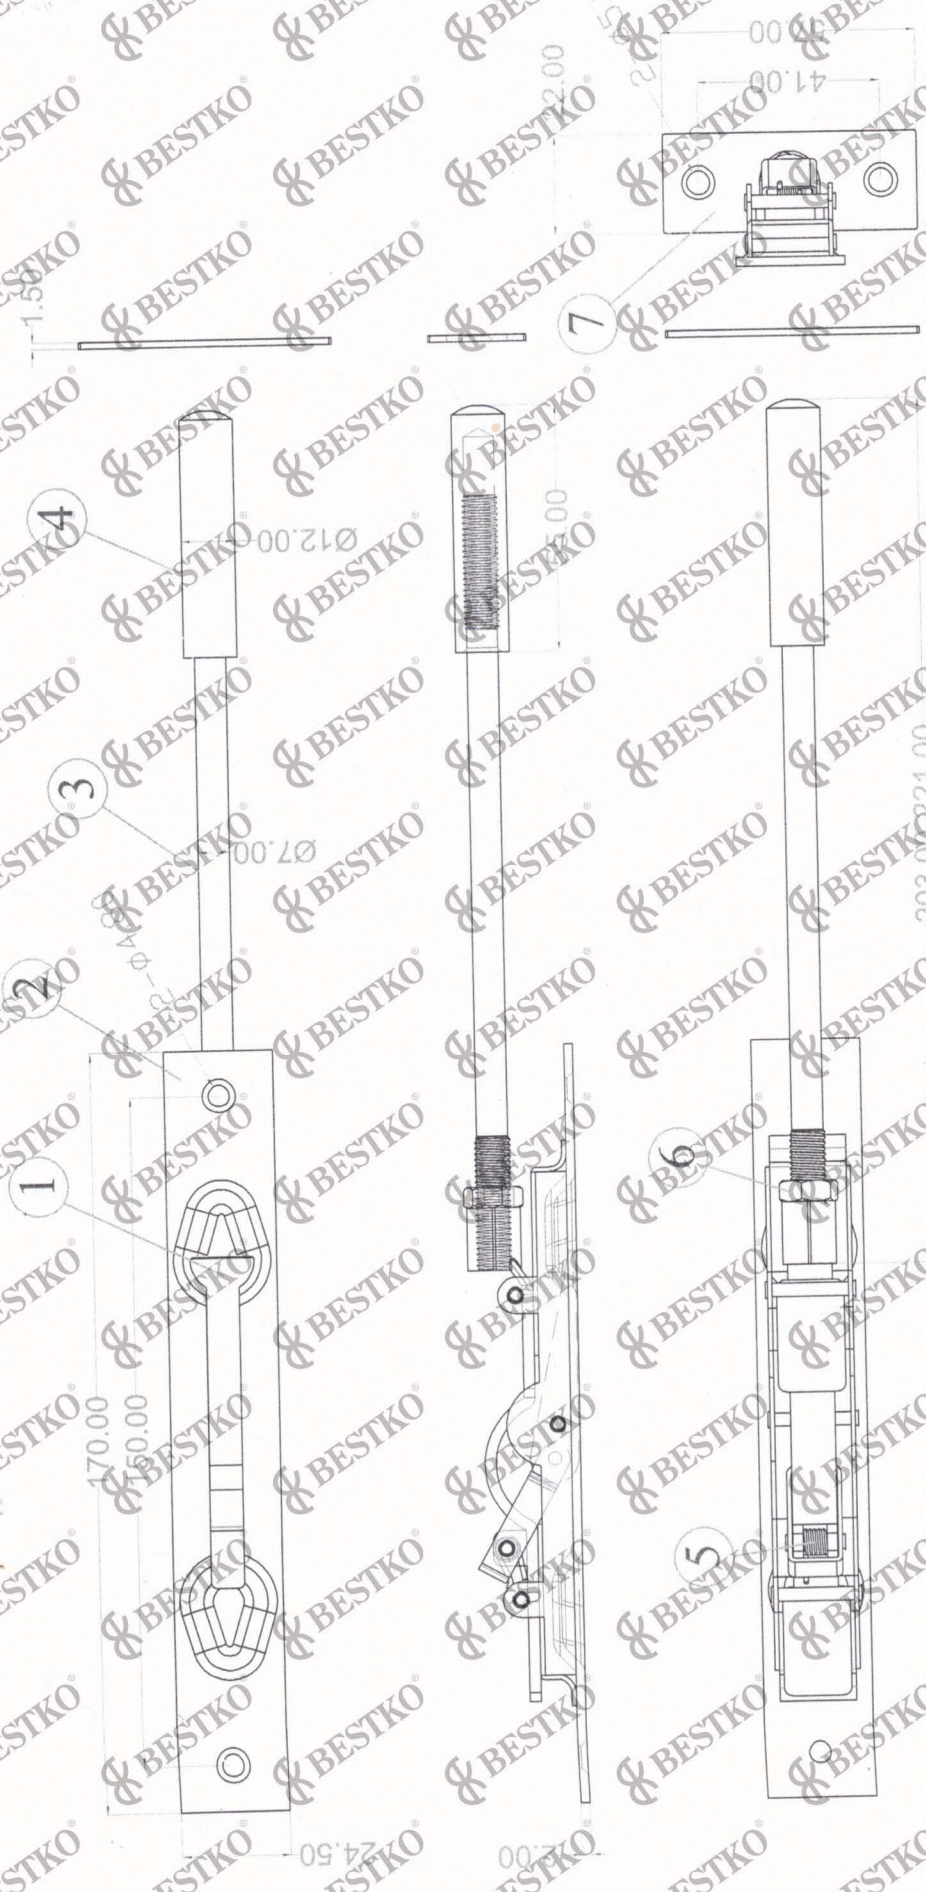

序号	图号	名称	数量	材料
7	BK30126-7	门门挡块	1	不锈钢
6	BK30126-6	紧固螺母	1	不锈钢
5	BK30126-5	弹簧	1	不锈钢
4	BK30126-4	插销门	1	不锈钢
3	BK30126-3	插销管	1	不锈钢
2	BK30126-2	锁条	1	不锈钢
1	BK30126-1	上下摇臂	1	不锈钢
				材料

防火插销
BK30126

技术要求:
 1.表面光滑,无毛刺,手感好.
 2.滚动灵活,无卡滞.
 3.各链接圆柱牢固.

产品名称
BK30126
产品型号

批准
审核
设计

样品描述

No. Gn201707650

共 5 页 第 5 页

样品图片:

